Rysunek opracowany jest w skali 1:50, jeżeli nie podano wymiaru należy odczytać wymiar za pomocą skalówki

RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA REMIZY

SKALA 1:50

OPIS GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

POZ.**N101**	BELKA STALOWA DWUTEOWA 3XIPN140 L=1600mm, oparta na poduszkach betonowych

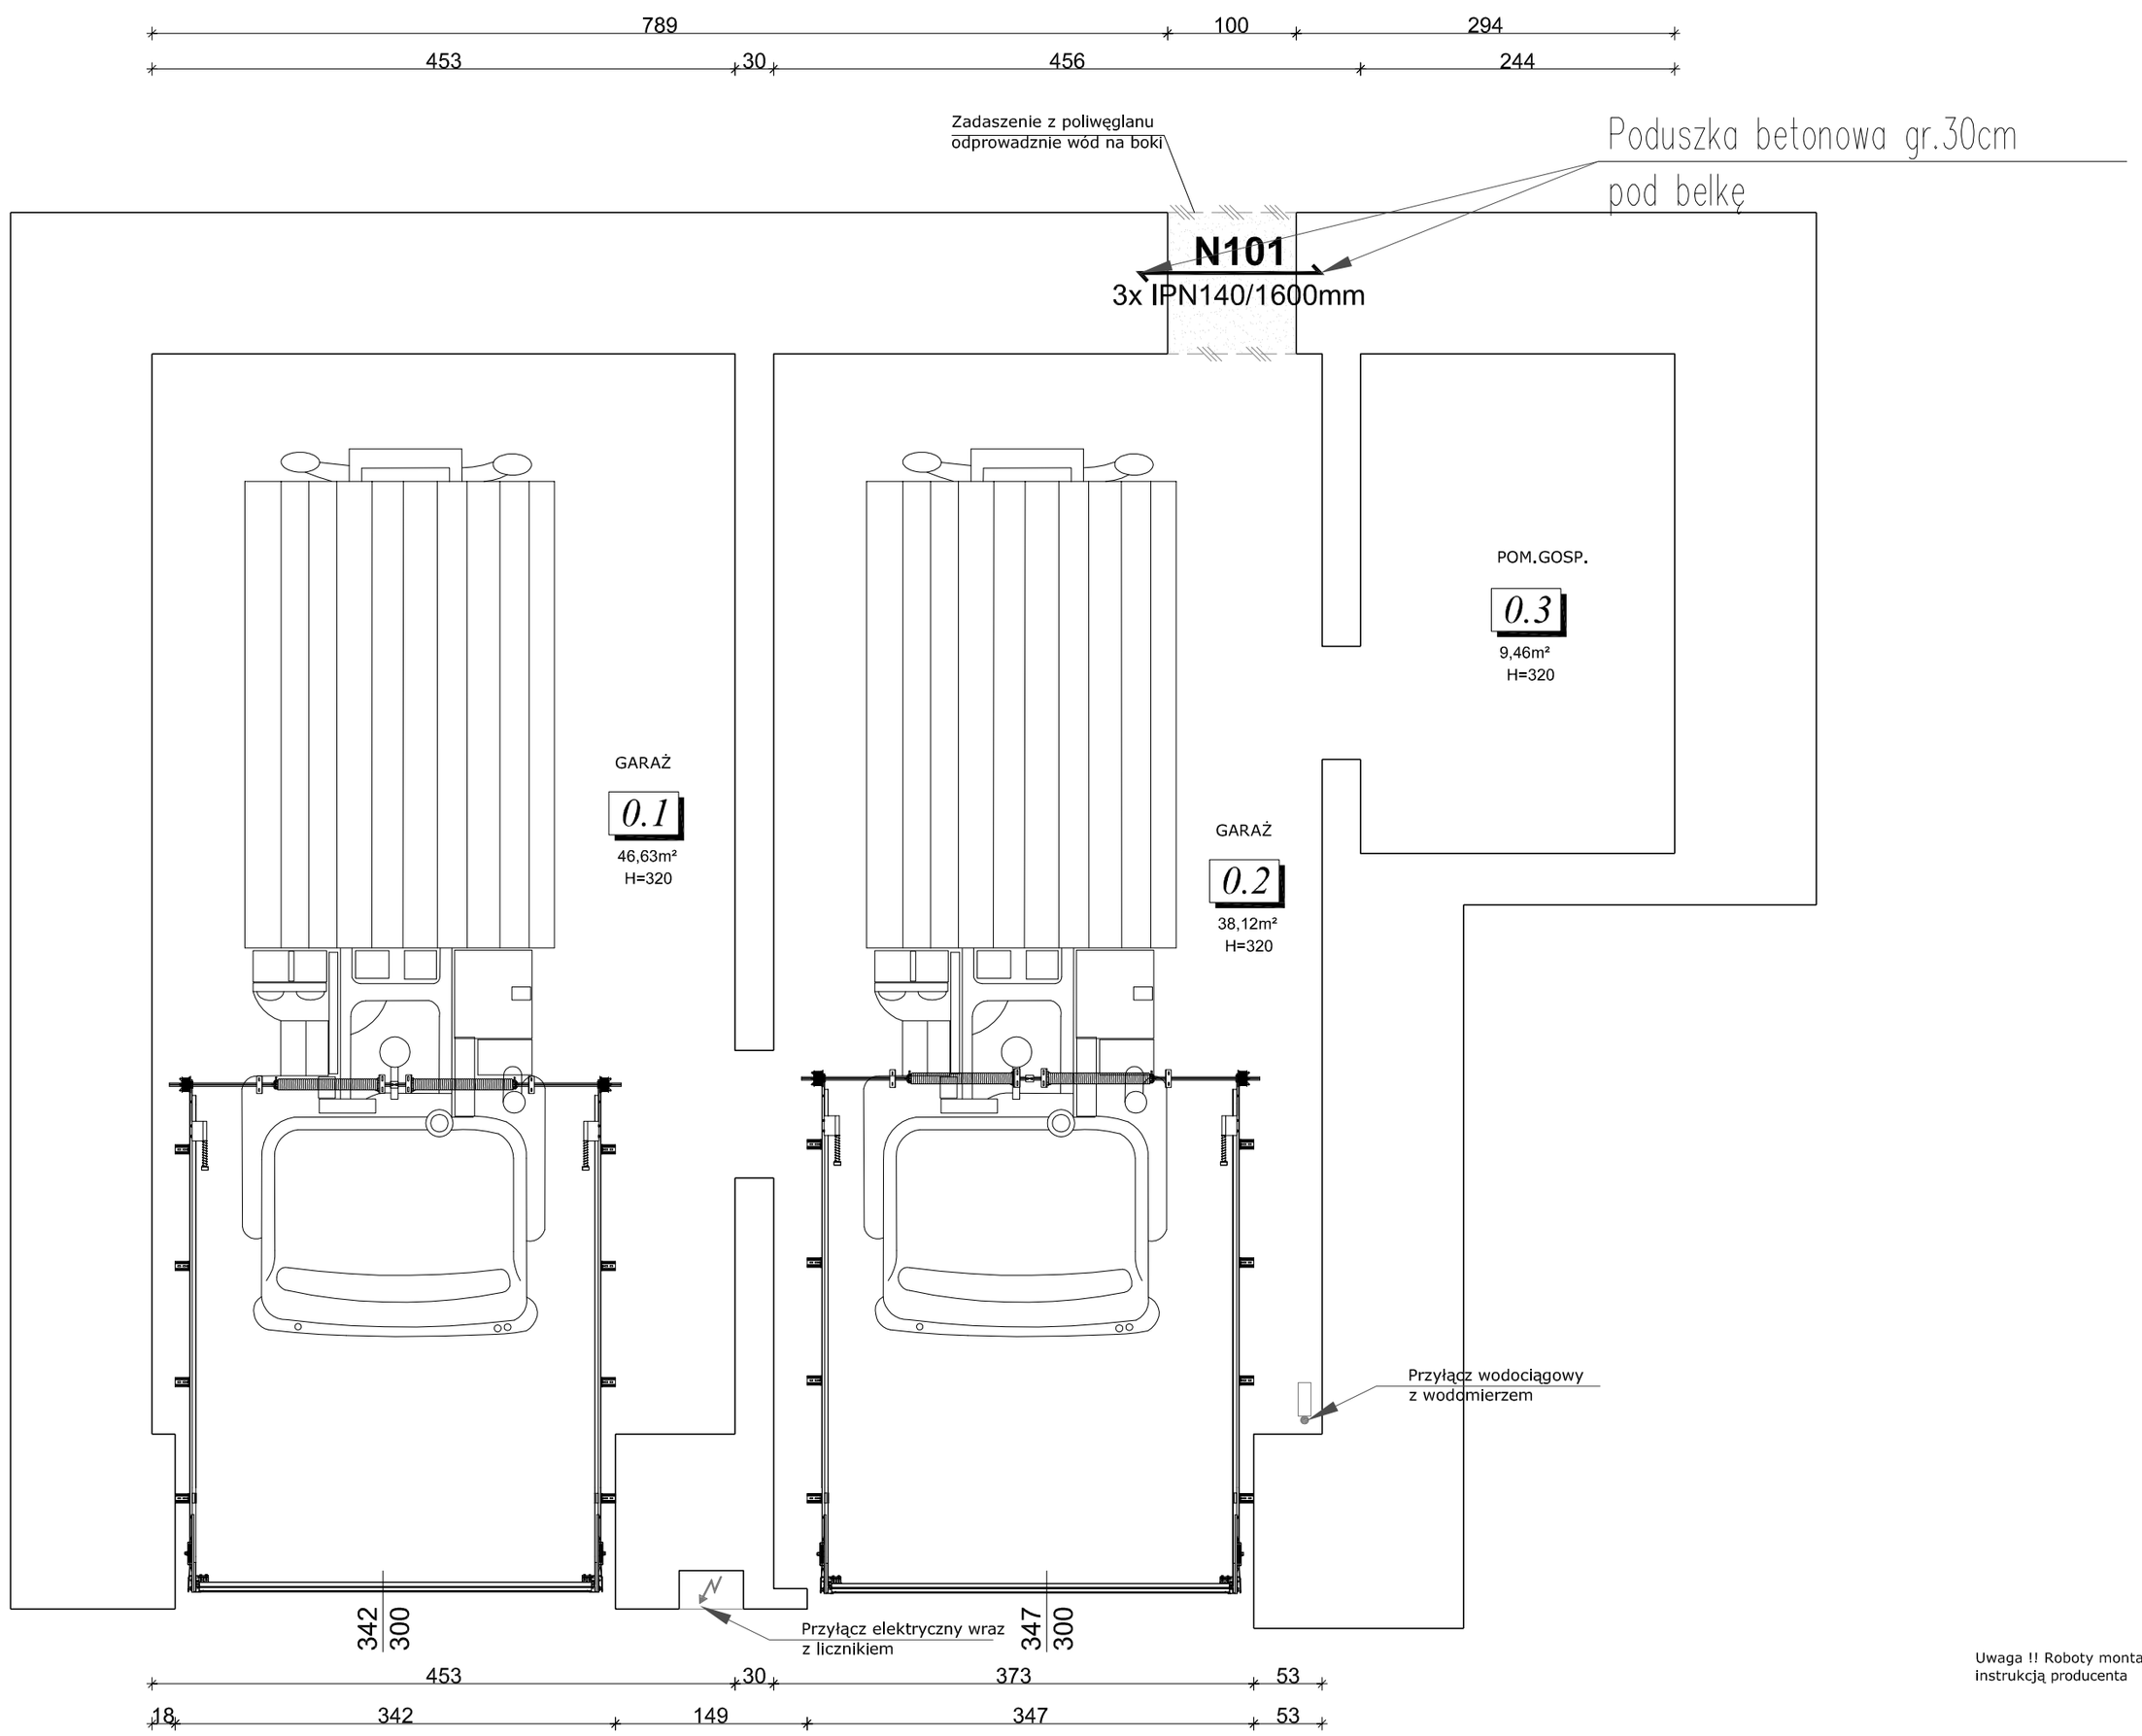

Uwaga !! Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta

Rozbieżności ze stanem rzeczywistym a projektowym, należy każdorazowo konsultować na budowie, za wiedzą projektanta i kierownika budowy.

ŚCIANY ISTNIEJĄCE ŚCIANY PROJEKTOWANE ŚCIANY DO WYBURZENIA

UWAGA:
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez MGPiB.
Wykonawca ma obowiązek dokonania kontroli wymiarów przed przystąpieniem do robót oraz sprawdzenia zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami.

UWAGI

1. ŚCIANY NALEŻY MUROWAĆ ORAZ ZBROIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W ZESZYTACH TECHNICZNYCH ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW NP.: POROTHERM, YTONG, SILKA ITP.. GŁÓWNIE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA DODATKOWE ZBROJENIE SPOIN, MURÓW W MIEJSCACH OTWORÓW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH W STREFIE POD OTWOREM I NAD OTWOREM.
2. POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW NA GRUNCIE NOŚNYM PONIŻEJ POZIOMU PRZEMARZANIA GRUNTU LUB WYRÓWNANIE TERENU PROJEKTOWEGO DO POZIOMU PRZEMARZANIA
3. JEŻELI W POZIOMIE POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW WYSTĄPIĄ GRUNTY NIENOŚNE, NALEŻY JE WYBRAĆ, A POWSTAŁĄ PUSTKĘ UZUPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM ORAZ ZAGĘSZCZONYMI WARSTWAMI (20-30cm) POSPÓŁKĄ O STOPNIU ZAGĘSZCZENIA ID=min.0.8,
4. . PRĘTY PODŁUŻNE W ŁAWACH WYKONAĆ JAKO CIĄGŁE, ŁĄCZENIE WYKONAĆ NA ZAKŁAD O DŁUGOŚCI MIN. L=70cm,
5. DLA FUNDAMENTÓW POSADOWIONYCH NA PODKŁADZIE BETONOWYM ZACHOWAĆ OTULINĘ GR.5cm, W PRZYPADKU POSADOWIENIA BEZPOŚREDNIO NA GRUNCIE ZACHOWAĆ OTULINĘ GR.7cm.
6. ZBROJENIE SŁUPÓW I TRZPIENI ŻELBETOWYCH WYPROWADZIĆ Z POZIOMU ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH,
7. TRZPIENIE ŻELBETOWE ORAZ SŁUPY ŁĄCZYĆ ZE ŚCIANAMI WYŁĄCZNIE NA STRZĘPIA,
8. RZUT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI, OPISEM TECHNICZNYM ORAZ OBLICZENIAMI STATYCZNYM,
9. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE, A TAKŻE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA,
10. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM, A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.

-WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNIC, PROJEKTOWANY UKŁAD NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO PRZY KONSULTACJI Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJĄC ZASADY ZAWARTE W PROJEKCIE.

DREWNO KONSTR.	**C27**
BETON	**C20/25 (B25)**
STAL ZBROJENIOWA	**A-III (34GS)**
STAL STRZEMION	**A-0 (St0S-b)**
OTULINA ELEM. ŻELBET.	**25mm**
OTULINA ELEM. ŻELBET. FUNDAMENT	**50mm**

WYMIAROWANIE NA RYSUNKACH PRZYJĘTO W CENTYMETRACH NA PODSTAWIE NORMY PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany.

0 100 200cm

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIŻ ZAŁOŻONYCH W PROJEKCIE WARUNKÓW MIEJSCOWYCH, NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM !

PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ SKOPEK
48-304 NYSA UL.K.I.GAŁCZYŃSKIEGO 7/3
TEL. 608 607 883 EMAIL: GSKOPEK@WP.PL

4 K

OBIEKT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA GARAŻ DLA OSP W JARNOŁTÓWKU

FORMAT RYS.: A2

48-267 Jarnołtówek dz. nr ewid. 350/10, 350/12
jedn.: 160705_2 Głuchołazy obszar wiejski; obr.:0003

BRANŻA: konstrukcja

Gmina Głuchołazy
ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

1:50

RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA-REMIZA

11.2017

PROJEKTANT WIODĄCY - KONSTRUKCJA
mgr inż.
Tomasz Rojek

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR OPL/0733/POOK/11 data: 30.12.2011

PODPIS