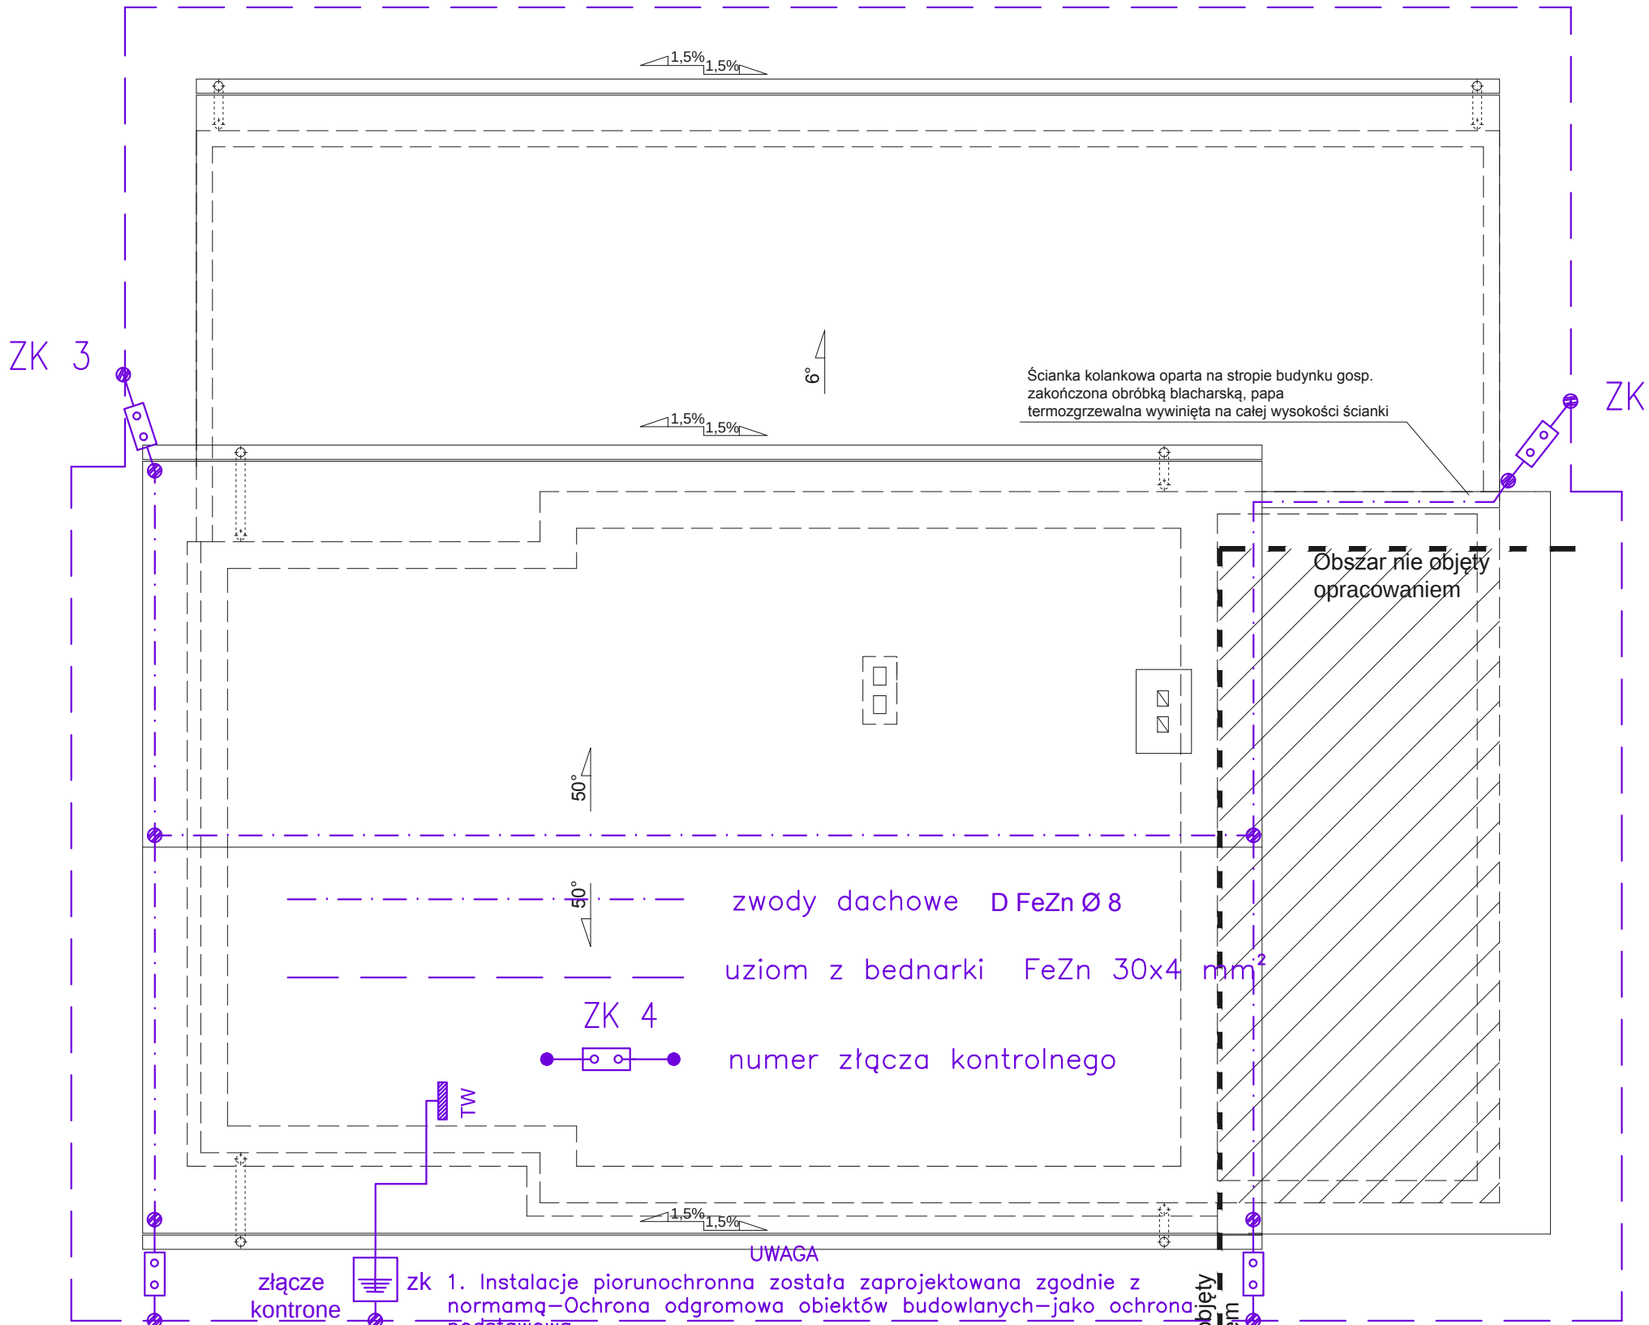

1. Instalacje piorunochronna została zaprojektowana zgodnie z normamą—Ochrona odgromowa obiektów budowlanych—jako ochrona podstawowa.
2. Zaprojektowano uziom fundamentowy sztuczny wykonany z taśmy FeZn30x4 ułożonej w osobnym wykopie na gł. 06 m.
3. W przypadku dachu nieprzewodzącego lub niespełniającego wymagań projektuje się zainstalować na dachu zwody poziome niskie wykonane z drutu stalowego ocynkowanego Ø 8 mm. Przewody te przyłączyć do wprowadzeń uziomu fundamentowego wykonanych płaskownikiem FeZn 30x4 poprzez zaciski pobiercze (dwie śruby M6). Do zwodów przyłączyć metalowe rynny spustowe i okapowe oraz wszystkie metalowe części budynku znajdujące się na powieszchni dachu (metalowe okucia wywietrzników dachowych,bariery,drabiny itp.)

INSTALACJA ODGROMOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
GRZEGORZ SKOPEK
48-304 NYSA UL.K.I.GAŁCZYŃSKIEGO 7/3
TEL. 608 607 883 EMAIL: GSKOPEK@WP.PL

E 4

OBIEKT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA GARAŻ DLA OSP W JARNOŁTÓWKU

FORMAT RYS.: A3

48-267 Jarnłtówek dz. nr ewid. 350/10, 350/12
jedn.: 160705_2 Głuchołazy obszar wiejski; obr.:0003

BRANŻA: Elektryczna

Gmina Głuchołazy
ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

1:500

RZUT DACHU

11.2017

SPRAWDZAJĄCY - INST. ELEKTRYCZNE
mgr inż.
Jan Pińczak
uprawnienia budowlane bez ograniczeń
nr 230/70/Op data: 10.11.1970
PODPIS

PROJEKTANT WIODĄCY - INST. ELEKTRYCZNE
mgr inż.
Wojciech Pińczak
uprawnienia budowlane bez ograniczeń
nr OPL/1329/PBE/17 data: 12.06.2017
PODPIS