



ŁĄCZYĆ RURY CO,CWD WODY,
KOCIOŁ,POMPY,ZBIORNIKI
UZIEMIENIE OCHRONNE,
UZIEMIENIE ODGROMOWE

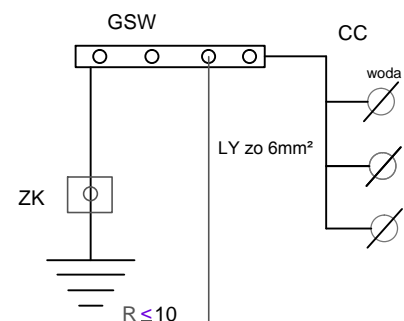

APARATURA FIRMY LEGRAND
LUB INNYCH PRODUCENTÓW
(ABB, LOVATOELECTRIC, EATON)

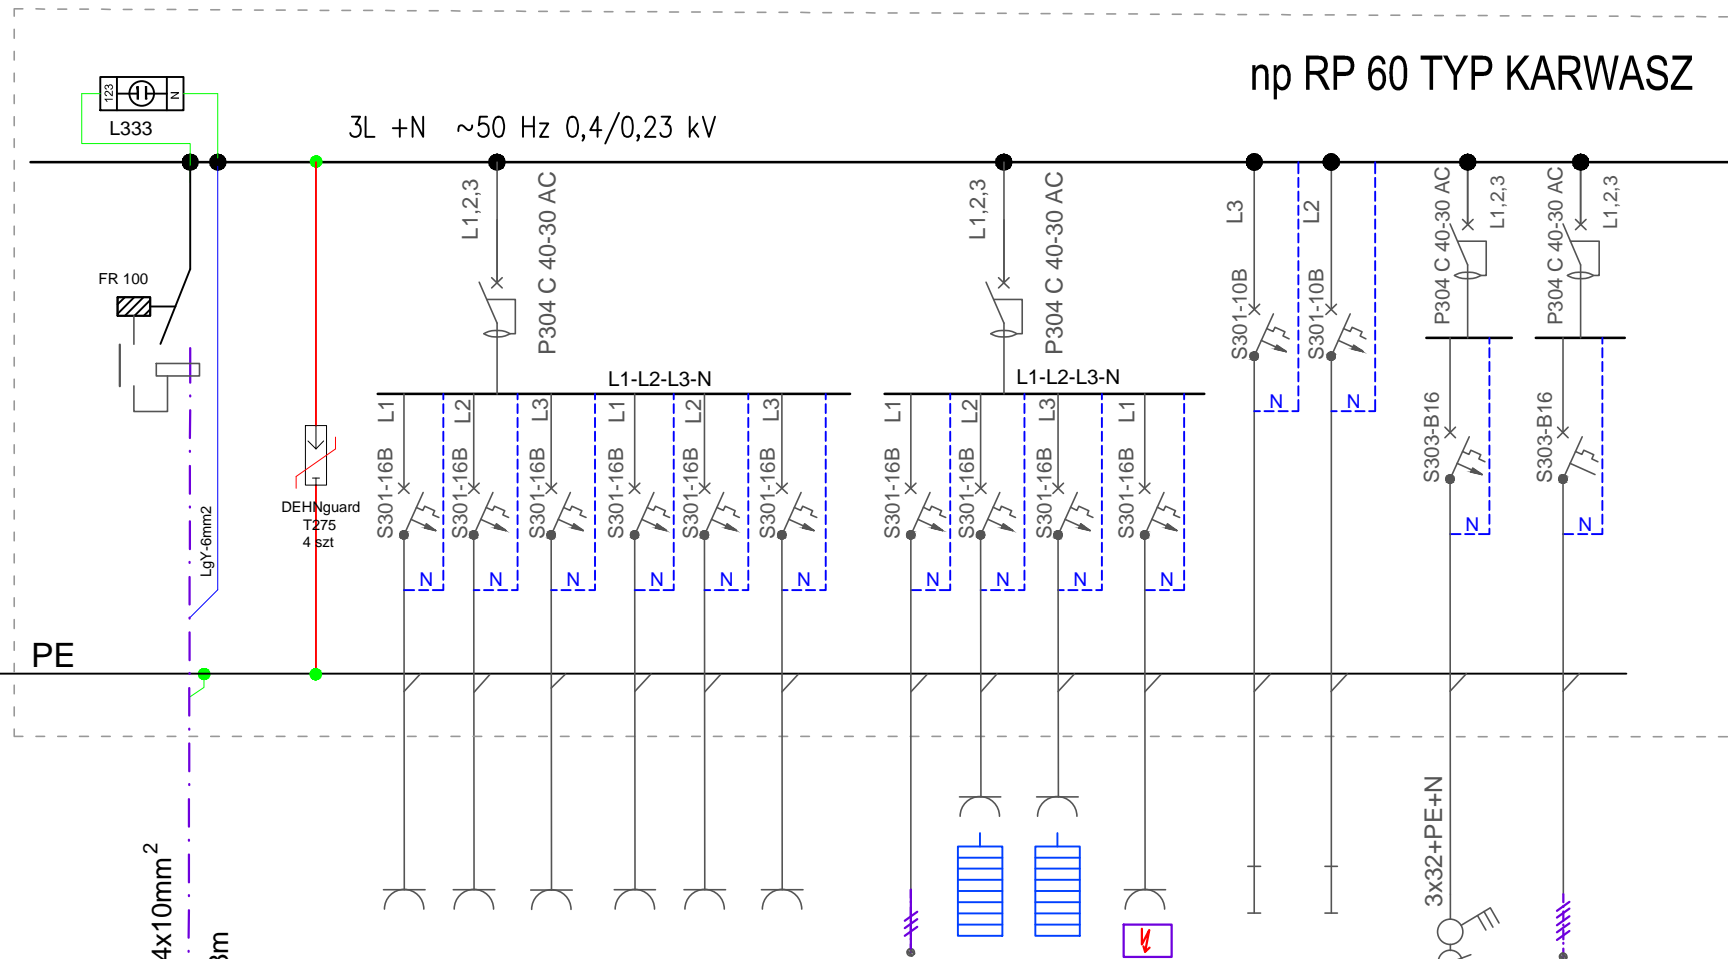



np RP 60 TYP KARWASZ

TW

YKY 4x10mm²
L = 33m

№	RODZAJ KABLA PRZEWODU	OPISOWANIE Ochronnik B+C
G1	YDYzo 3x2.5mm ²	Obwód gniazd 230 V nr 1
G2	YDYzo 3x2.5mm ²	Obwód gniazd 230 V nr 2
G3	YDYzo 3x2.5mm ²	Obwód gniazd 230 V nr 3
G4	YDYzo 3x2.5mm ²	Obwód gniazd 230 V nr 4
G5	YDYzo 3x2.5mm ²	Obwód gniazd 230 V nr 5
G6	YDYzo 3x2.5mm ²	Obwód gniazd 230 V nr 6
G7	YDYzo 3x2.5mm ²	Obwód gniazd 230 V nr 7
G8	YDYzo 3x2.5mm ²	Obwód gniazd ogrzewanie konwektor. 230 V nr. 8
G9	YDYzo 3x2.5mm ²	Obwód gniazd ogrzewanie konwektor. 230 V nr. 9
G10	YDYzo 3x2.5mm ²	Obwód gn. podgrzewacz 230 V nr 10
O1	YDYzo 3x1.5mm ²	Obwód oświetleniowy 230 V nr 1
O2	YDYzo 3x1.5mm ²	Obwód oświetleniowy 230 V nr 2
S1	YDYzo 5x4mm ²	Obwód słowy 400 V nr 1
S2	YDYzo 5x4mm ²	Obwód słowy 400 V nr 2

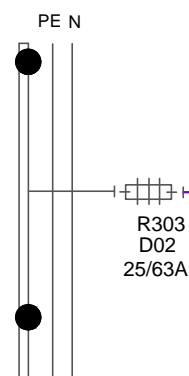 $I = 21,7 \text{ A}$ 

 EL PROTECH Pińczak Wojciech	EL-PROTECH Świerzak Wojciech 48-120 Baborów, ul. Świerczewskiego 1B/ tel. 668 441 671		
	Nazwa obiektu: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA GARAŻ DLA OSP W JARNOŁTÓWKU		
Lokalizacja: 48-267 Jarnołtówek dz. nr ewid. 350/10, 350/12	Branża: Elektryczna		
Temat: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TW	12/2017		
Projektant: Sprawdzający: mgr inż. Jan Pińczak upr. nr 70/230/Op	E		
Projektant: mgr inż. Wojciech Pińczak upr. nr OPL/1329/PBE/17	E		